博林特 BLT 沈阳远大智能工业集团股份有限公司	外购件规格书	图　号	GPCN0001
		名　称	变压器

序号	图　　号	名　称	参考规格型号	单重	备　注
1	GPCN0001D001	变压器		12	

序号	项　目	主　要　内　容	
1	参考厂商		
2	认证要求		
3	包装要求	包装牢固，避免损伤或丢失。标明产品名称、生产厂家及博林特外购件单件图号等。	
4	检查标准	性能试验标准	《QBLT 19.06-2011》变压器入厂检验规程
		进厂检测标准	产品外观不能损伤，不得有材料和外观缺陷。必须有出厂合格证。

5　性能及参数要求

(1) 工作环境：温度±50℃、湿度RH=95%（20℃）；
(2) 工作频率：50～60HZ通用；
(3) 绝缘耐热等级≥F级；
(4) 最高工作温度＜120℃（环境温度+温升）；
(5) 漆包线采用无氧铜，耐高温；
(6) 铁芯采用高导磁，冷轧有取向硅钢片，卷绕而成的C型铁芯；
(7) 变压器浸漆为真空浸漆，真空干燥；
(8) 变压器输出侧配套熔断器保护；
(9) 变压器一、二次间全隔离，并保证可靠接地；
(10) 其绝缘承受50周波、2500伏电压，历时1分钟不致产生放电、闪络；
(11) 其产品寿命在10年以上，期间免维护。
(12) 要求所有变压器配套保险丝管。

6　其他特殊需要说明

(1) 变压器容量1.1kVA；
(2) 输入415V AC，输出2组抽头，分别为：220V AC(650VA)，110V AC(450VA)；
(3) 标牌内容：

JBKC-1100VA Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co., Ltd.		
INPUT	OUTPUT	
AC415V	650VA AC220V	450VA AC110V

					设　计	张璠	24.11.1
					审　核	房祥雨	24.11.8
ⓐ	换图	Z24-0702	张　璠	24.11.01	标准化	邵扬	24.11.8
标记	处数	更改文件号	签　名	日　期	批　准	房祥雨	24.11.8

(4) 接线端子标注:

输入端子: 1、2对应AC415V INPUT.

1	2


输出端子: 3、4对应AC220V OUTPUT, 5、6对应AC110V OUTPUT. 4、6可靠接地.


3	4	5	6


(5) 配套熔断器: 415V AC配6A, 220V AC配6A, 110V AC配3A.

(6)要求保险盒配套好相应保险后, 随变压器统一发货.

7 外形尺寸

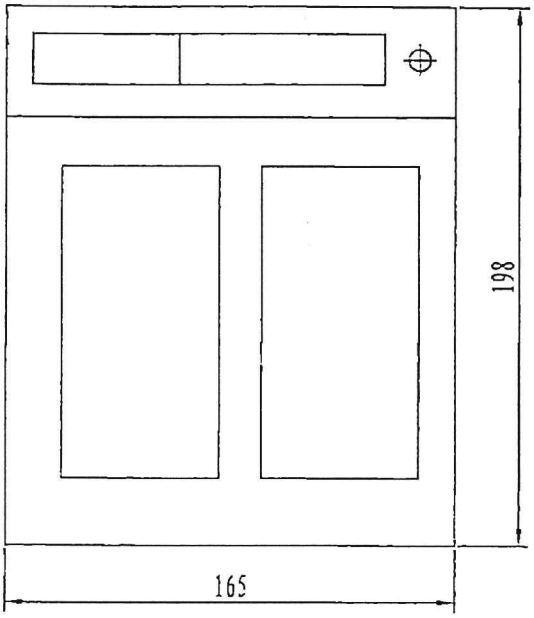

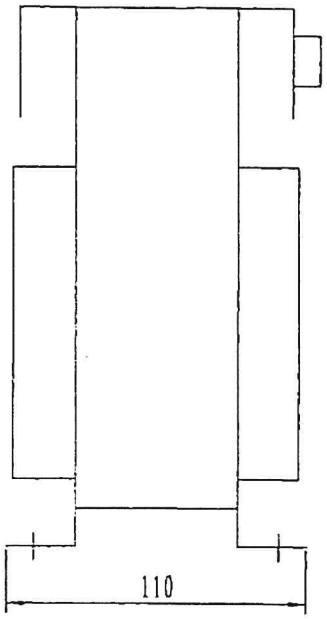

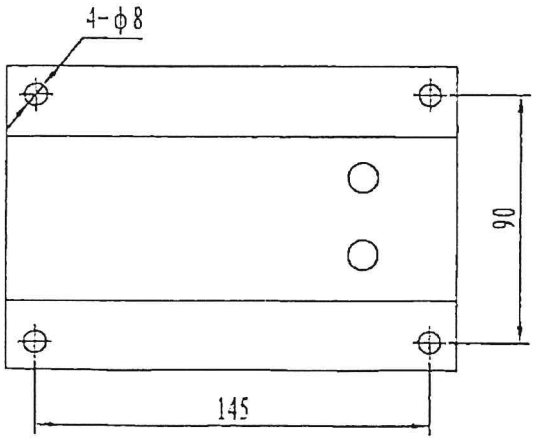

					设计	余浮民	7/12-16
					审核	于乃山	16.12.5
⑥	批阅	334072	孔婷	16.11.1	标准化	刘丁建	16.12.12
标记	处数	更改文件号	签名	日期	批准	齐锋	16.12.21