博林特 FBLT 沈阳博林特电梯集团股份有限公司	外购件规格书	图号	GPCS1450
		名称	变压器

D号	图号	名称	参考规格型号	单重	备注
1	GPCS1450D001	变压器		12.5	
2	GPCS1450D002	保险			粘贴380V标贴
3	GPCS1450D003	保险			粘贴220V标贴
4	GPCS1450D004	保险			粘贴110V标贴

序号	项目	主要内容	
1	参考厂商		
2	认证要求		
3	包装要求	包装牢固，避免损伤或丢失。标明产品名称、生产厂家及博林特外购件单件图号等。	
4	检查标准	性能试验标准	
		进厂检测标准	产品外观不能损伤，不得有材料和外观缺陷。必须有出厂合格证。

5 性能及参数要求

(1) 工作环境：温度±50℃、湿度RH=95%（20℃）；
(2) 工作频率：50~60HZ通用；
(3) 绝缘耐热等级≥F级；
(4) 最高工作温度<120℃（环境温度+温升）；
(5) 漆包线采用无氧铜，耐高温；
(6) 铁芯采用高导磁，冷轧有取向硅钢片，卷绕而成的C型铁芯；
(7) 变压器浸漆为真空浸漆，真空干燥；
(8) 变压器输出侧配套熔断器保护；
(9) 变压器一、二次间全隔离，并保证可靠接地；
(10) 其绝缘承受50周波、2500伏电压，历时1分钟不致产生放电、闪络；
(11) 其产品寿命在10年以上，期间免维护。
(12) 要求所有变压器配套保险丝管带有3C认证标识。

6 配套要求

D001:

(1) 变压器容量1.1kVA;
(2) 输入380V AC，输出2组抽头，分别为：220V AC(650VA)，110V AC(450VA)；
(3) 标牌内容:

JBKC-1100VA SHENYANG BRILLIANT ELEVATOR Co., Ltd.		
INPUT	OUTPUT	
AC380V	650VA AC220V	450VA AC110V

ⓐ	1	Z15-0105	祁阳	15.5.22	设 计	张瑶	24.11.1
ⓑ	换图	Z24-0762	张瑶	24.11.01	审 核	房祥雨	24.11.8
					标准化	邓博	24.11.8
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	批 准	房祥雨	24.11.8

博林特 BLT 江苏博林特电缆附件有限公司	外购件规格书	型号名称	GPCS1-150 变压器

(4) 接线端子标注：

输入端子：1、2为AC380V INPUT.

1	2

输出端子：3、4为AC220V OUTPUT. 5、6为AC110V OUTPUT. 4、6为公共端.


3	4	5	6


~~(5) 一套套保险：GPCS4370D002(D)-14-22)保险盒三套6A保险，GPCS4370D003(D)-14-22)保险盒两套6A保险，GPCS4370D004(D)-14-22)保险盒两套3A保险.~~


(6) 要求保险盒两套对应两保险后，总变压器统一安装

(5) 配套熔断器：38·VA：两只 1A，110 VA：两只 6A、110 V：两只 3A；

7 外形尺寸

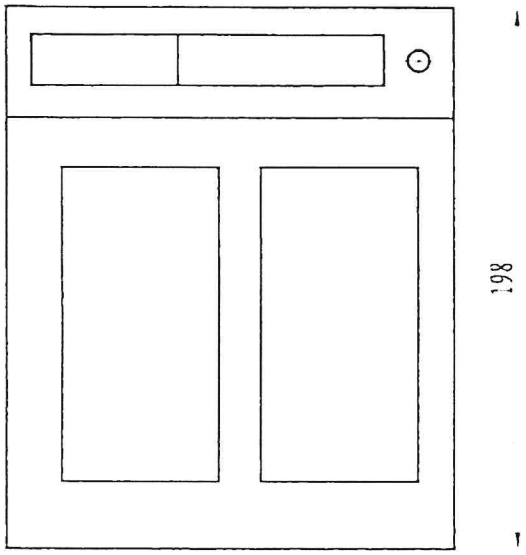

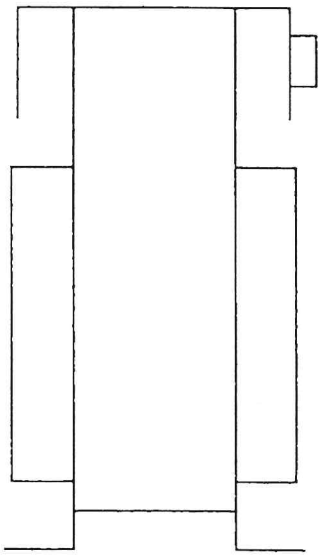

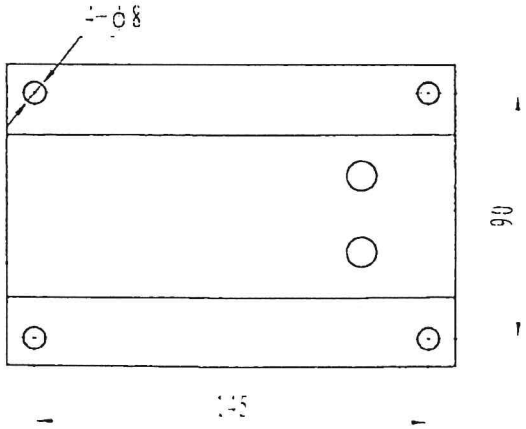

版次	批准	审核	拟制	更改文件号	更改内容	更改人	更改日期
B	曲阳	334-002	张璐	A.11.1	设计	补阳	2015.3.20
A	1	215-0105	补阳	2015.05.21	审核	齐箱	2015.3.26
标记	处数	更改文件号	签名	日期	批准	卫元毅 齐箱	15.3.26