博林特 BLT 沈阳博林特电梯集团股份有限公司	外购件规格书	图 号	GPCS1484
		名 称	变压器

D号	图号	名称	参考规格型号	单重	备注
1	GPCS1484D001	变压器		7.3	
2	GPCS1484D002	变压器		7.3	
3	GPCS1484D003	变压器		7.3	

序号	项目	主 要 内 容	
1	参考厂商		
2	认证要求		
3	包装要求	包装牢固，避免损伤。	
4	检查标准	性能试验标准	
		进厂检测标准	(1) 产品外观不能损伤，不得有材料缺陷。(2)必须有出厂检验合格证。 (3) 检查外型及安装尺寸。(4) 性能符合相应文件。

5 性能及参数要求

工作环境：温度±50℃、湿度RH=95%（20℃）；
工作频率：50～60HZ通用；
绝缘耐热等级≥F级；
最高工作温度＜120℃（环境温度+温升）；
漆包线采用无氧铜，耐高温；
铁芯采用高导磁，冷轧有取向硅钢片，卷绕而成的C型铁芯；
变压器浸漆为真空浸漆，真空干燥；
变压器输出侧配套熔断器保护；
变压器一、二次间全隔离，并保证可靠接地；
其绝缘承受50周波、2500伏电压，历时1分钟不致产生放电、闪络；
其产品寿命在10年以上，期间免维护。
要求所有变压器配套保险丝管带有3C认证标识。

6 配套要求

D001: (1) 变压器容量630VA;
(2) 输入380VAC，输出2组抽头，分别为：220VAC(530VA)，110VAC(100VA)；
(3) 标牌内容：

JBKC-630VA SHENYANG BRILLIANT ELEVATOR Co., Ltd.		
INPUT	OUTPUT	
AC380V	530VA AC220V	100VA AC110V

					设 计	张璠	24.11.1
					审 核	房祥雨	24.11.8
ⓐ	换图	Z24-0702	张璠	24.11.01	标准化	邓博	24.11.8
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	批 准	房祥雨	24.11.8

(4) 接线端子标注:

输入端子: 1、2对应AC380V INPUT。

1	2

输出端子: 3、4对应AC220V OUTPUT, 5、6对应AC110V OUTPUT。4、6可靠接地。

3	4	5	6

(5) 配套熔断器: 380V AC配4A, 220V AC配4A, 110V AC配2A。

D002:

(1) 变压器容量630VA;

(2) 输入400V AC、输出2组抽头, 分别为: 220V AC(530VA), 110V AC(100VA);

(3) 标牌内容:

JBKC-630VA SHENYANG BRILLIANT ELEVATOR Co., Ltd.		
INPUT	OUTPUT	
AC400V	530VA AC220V	100VA AC110V

(4) 接线端子标注:

输入端子: 1、2对应AC400V INPUT。

1	2

输出端子: 3、4对应AC220V OUTPUT, 5、6对应AC110V OUTPUT。4、6可靠接地。

3	4	5	6

(5) 配套熔断器: 400V AC配4A, 220V AC配4A, 110V AC配2A。

D003:

(1) 变压器容量630VA;

(2) 输入415V AC, 输出2组抽头, 分别为: 220V AC(530VA), 110V AC(100VA);

(3) 标牌内容:

JBKC-630VA SHENYANG BRILLIANT ELEVATOR Co., Ltd.		
INPUT	OUTPUT	
AC415V	530VA AC220V	100VA AC110V

					设 计	顾国旭	2015.9.24
					审 核	赵向阳	24/9-15
②	批准	24-0101	统一编	24.11.1	标准化	郑浩	15.9.20
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	批 准	陈建军	2015.9.24

(4) 接线端子标注:

输入端子: 1、2对应AC415V INPUT。


1	2

输出端子: 3、4对应AC220V OUTPUT, 5、6对应AC110V OUTPUT。4、6可靠接地。

3	4	5	6

(5) 配套熔断器: 415V AC配4A, 220V AC配4A, 110V AC配2A。

7 外形尺寸

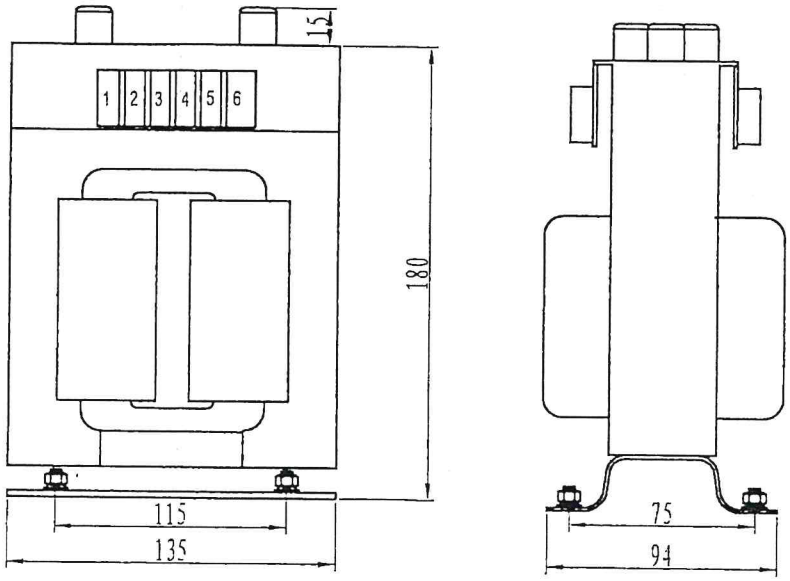

					设 计	唐国旭	2015.9.24
					审 核	李向阳	24/9-15
②	拟同	24-30	张瑞	24.11.1	标准化	邓治	15.9.24
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	批 准	成建军	2015.9.24