名称	变压器	图号	GPCS3549
1	适用系统 PLC 扶梯 第一页	6	检查标准 (1) 产品外观不能损伤，不得有材料及外观缺陷。 (2)必须有出厂检验合格证。 第一页
2	制造厂商 第一页	7	标　记 包装标记 标明名称、规格型号、数量、制造商、制造时间。 第一页
3	规格・型号 JBKC-630VA 第二页		
4	性能参数・配套要求 第二页、第三页	8	包装要求 包装牢固，避免损伤和丢失。 第一页
5	形状・尺寸 第三页		

更改记录	批准	审核	制定
⑪ 2024-0699 赵达 24.11.1	张向阳	张向阳	赵达
	11-24	11-24	24.11.9

名称	变压器	图号	GPCS3549

4、性能参数

A、使用环境：

1） 温度：± 50 °C

2） 湿度：RH＝95%(20° C)

B、 技术要求：

1） 工作频率：50～60HZ 通用。

2） 绝缘耐热等级≥F 级。

3） 变压器温升＜A 级。

4） 漆包线采用无氧铜，耐高温。

5） 铁芯采用高导磁，冷轧有取向硅钢片，卷绕而成的节能 C 型铁芯。

6） 变压器浸漆为真空浸漆，真空干燥。

7） 变压器输出侧配套熔断器保护。

8） 变压器一、二次间全隔离，并保证可靠接地。

9） 其绝缘承受 50 周波、2500 伏电压，历时 1 分钟不致产生放电、闪络。

10） 其产品 10 年以上寿命，期间免维护。

11） 要求所有变压器配套保险丝管带有3C认证标识。@

C、配套要求：

（1）GPCS3536

a、变压器容量 630VA；

b、输入 380V AC，输出 4 抽头，分别为：220V AC（300VA）；110V（ 280VA）；24V DC(50VA)。要求整流块制作安装美观。

c、标牌内容：

SHENYANG BLRILLIANT JBKC-630V

ELEVATOR CO.,LTD

INPUT	OUTPUT		
	300VA	280VA	50VA
380VAC	220VAC	110VAC	(+)24VDC (-)

名称	变压器	图号	GPCS3549

d、接线端子标注：


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10


输入端子：1、2 对应 AC380V INPUT

输出端子：3、4 对应 AC220 OUTPUT；5、6 对应 AC110V OUTPUT；7、8 对应 DC24V OUTPUT；4、6 端子可常接地。

e、两个变压器保险丝分别为：AC380V配3A；AC220V配2A；AC110V配4A；DC24V配3A。保险丝额定电流标识在对应电压的右侧，保险丝方向标识在面向端子座上。

3、外形尺寸：

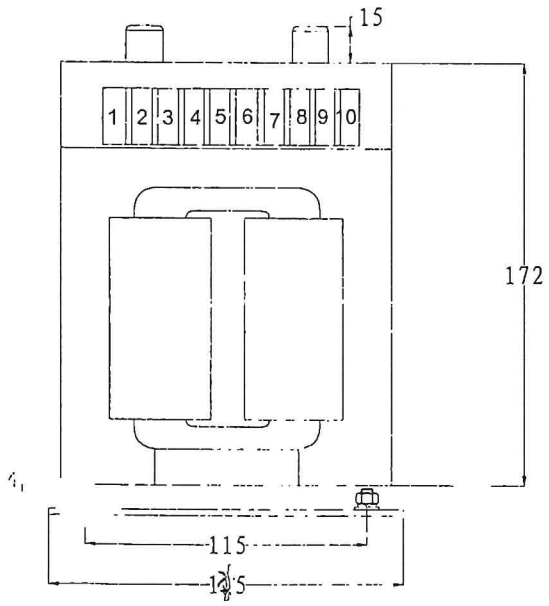

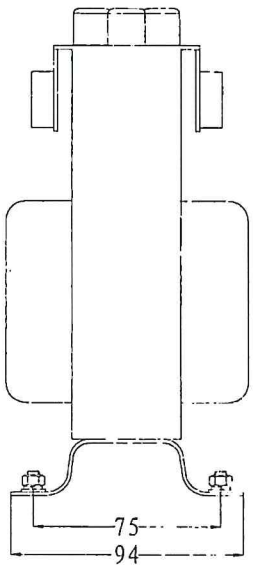

注：底板安装孔为Φ7。