博林特 BLT 沈阳博林特电梯股份有限公司	外购件规格书	图 号	GPCS4370
		名 称	变压器

D号	图号	名称	参考规格型号	单重	备注
1	GPCS4370D001	变压器		12.5	
2	GPCS4370D002	变压器		12.5	
3	GPCS4370D003	变压器		12.5	

序号	项目	主 要 内 容	
1	参考厂商		
2	认证要求		
3	包装要求	包装牢固，避免损伤或丢失。标明产品名称、生产厂家及博林特外购件单件图号等。	
4	检查标准	性能试验标准	
		进厂检测标准	产品外观不能损伤，不得有材料和外观缺陷。必须有出厂合格证。

5 性能及参数要求

工作环境：温度±50℃、湿度RH=95%（20℃）；
工作频率：50～60HZ通用；
绝缘耐热等级≥F级；
最高工作温度＜120℃（环境温度+温升）；
漆包线采用无氧铜，耐高温；
铁芯采用高导磁，冷轧有取向硅钢片，卷绕而成的C型铁芯；
变压器浸漆为真空浸漆，真空干燥；
变压器输出侧配套熔断器保护；
变压器一、二次间全隔离，并保证可靠接地；
其绝缘承受50周波、2500伏电压，历时1分钟不致产生放电、闪络；
其产品寿命在10年以上，期间免维护。
要求所有变压器配套保险丝管带有3C认证标识。

6 配套要求

D001:

(1) 变压器容量1.1kVA;
(2) 输入380V AC，输出3组抽头，分别为：220V AC(600VA)，110V AC(150VA)，132V AC(350VA)；
(3) 标牌内容:

JBKC-1100VA SHENYANG BRILLIANT ELEVATOR Co., Ltd.			
INPUT	OUTPUT		
AC380V	600VA AC220V	150VA AC110V	350VA AC132V

					设 计	纸璠	24.11.1
⑥	换图	Z24-0761	张璠	24.11.01	审 核	房泽宇	24.11.8
⑤	1	Z14-0228	李明	2014.12.1	标准化	邓明	24.11.8
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	批 准	房泽宇	24.11.8

(4) 接线端子标注:

输入端子: 1、2对应AC380V INPUT.

1	2

输出端子: 3、4对应AC220V OUTPUT, 5、6对应AC110V OUTPUT, 7、8对应AC132V OUTPUT. 4、6、8可靠接地.

3	4	5	6	7	8

(5) 配套熔断器: 380V AC配6A, 220V AC配6A, 110V AC配3A, 132V AC配6A.

D002:

(1) 变压器容量1.1kVA;

(2) 输入400V AC, 输出3组抽头, 分别为: 220V AC(600VA), 110V AC(150VA), 132V AC(350VA);

(3) 标牌内容:

JBKC-1100VA SHENYANG BRILLIANT ELEVATOR Co., Ltd.			
INPUT	OUTPUT		
AC400V	600VA AC220V	150VA AC110V	350VA AC132V

(4) 接线端子标注:

输入端子: 1、2对应AC400V INPUT.

1	2

输出端子: 3、4对应AC220V OUTPUT, 5、6对应AC110V OUTPUT, 7、8对应AC132V OUTPUT. 4、6、8可靠接地.

3	4	5	6	7	8

配套熔断器: 400V AC配6A, 220V AC配6A, 110V AC配3A, 132V AC配6A.

D003:

(1) 变压器容量1.1kVA;

(2) 输入415V AC, 输出3组抽头, 分别为: 220V AC(600VA), 110V AC(150VA), 132V AC(350VA);

(3) 标牌内容:

JBKC-1100VA SHENYANG BRILLIANT ELEVATOR Co., Ltd.			
INPUT	OUTPUT		
AC415V	600VA AC220V	150VA AC110V	350VA AC132V

(4) 接线端子标注:

输入端子: 1、2对应AC415V INPUT.


1	2


输出端子: 3、4对应AC220V OUTPUT, 5、6对应AC110V OUTPUT, 7、8对应AC132V OUTPUT. 4、6、8可靠接地.

3	4	5	6	7	8

配套熔断器: 415V AC配6A, 220V AC配6A, 110V AC配3A, 132V AC配6A.

7 外形尺寸

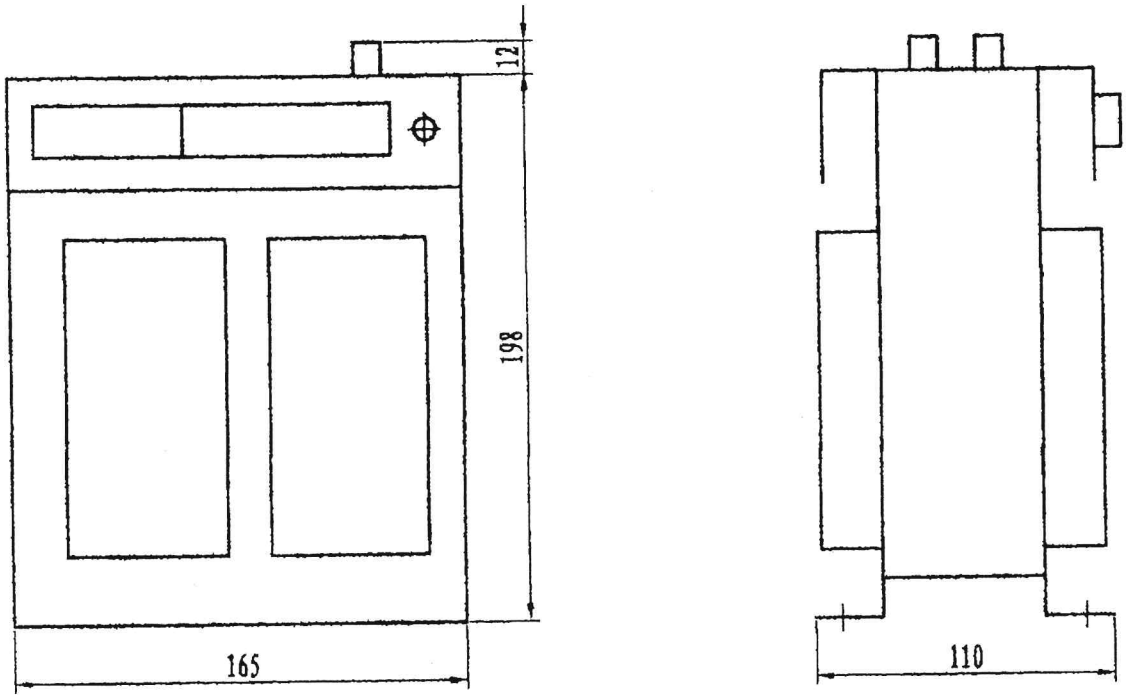

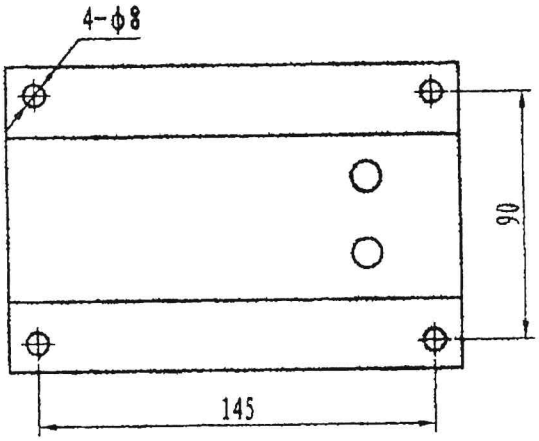

					设计	陈放	12.5.9
					审核	姜明明	12.5.9
B	拆图	324-002	张瑞	24.11.1	标准化	李伟	12.5.31
标记	处数	更改文件号	签名	日期	批准	王福强	2012.6.16