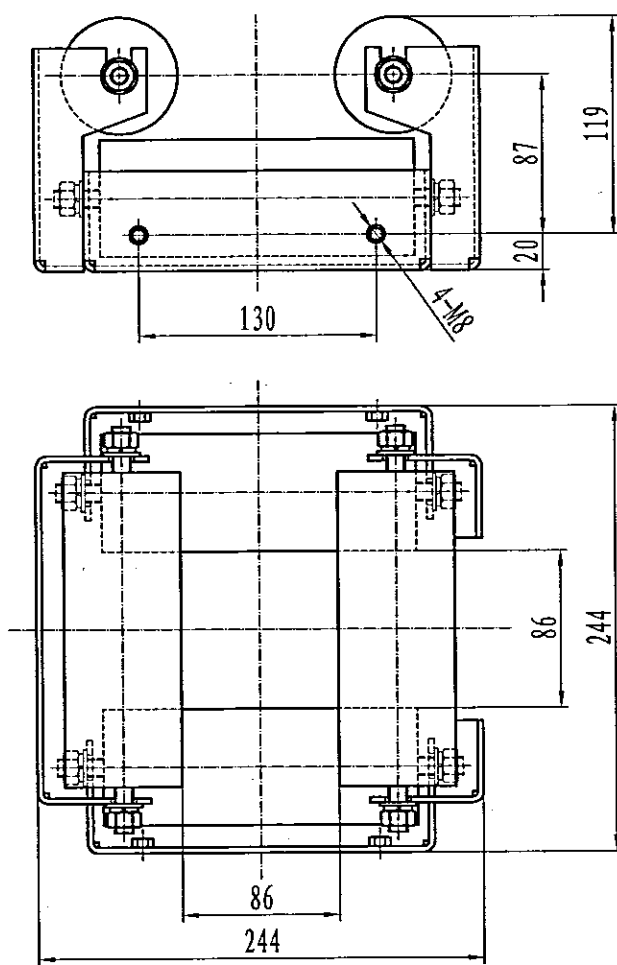


<div>博林特BLT</div> <div>沈阳博林特电梯股份有限公司</div>		外购件规格书		图 号	GPAS1039	
				名 称	导向装置	
序号	图 号	名 称	规格型号	单重	备 注	
1	GPAS1039D001	导向装置	UL-2			
序号	项 目	主 要 内 容				
1	制造厂商	上海桑翔机械制造有限公司、辽阳恒华电梯部件有限公司				
2	认证要求	产品检验合格证				
3	包装要求	(1)包装牢固，避免损伤和丢失。 (2)做好包装标记：标明名称、规格型号、数量、制造商、制造时间。				
4	检查标准	性能试验标准				
		进厂检测标准	(1) 产品表面要光洁无破损。 (2) 必须有产品检验合格证。 (3) 检查外形尺寸及安装尺寸是否正确。			
5 外形尺寸，接口要求						
						
				设 计	陈 鹏	13.10.28
				审 核	张 红	13.10.28
				标 准 化	陈 洋	13.10.28
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	批 准	陈 洋
						13.10.28