

7 外形尺寸，接口要求

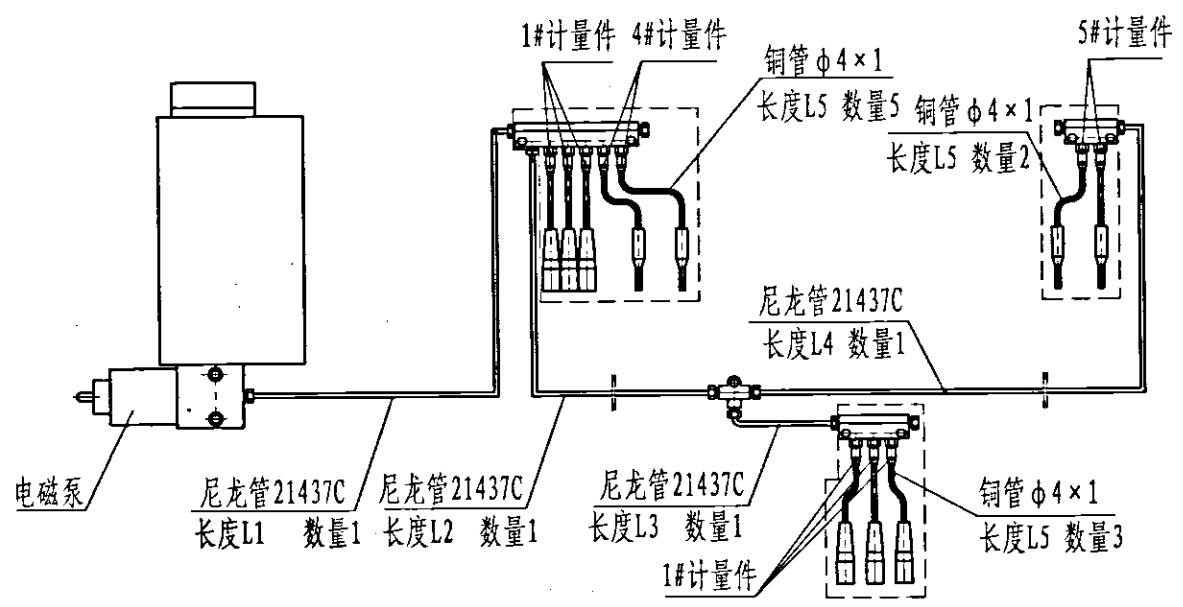


图 号	L1	L2	L3	L4	L5	备注
D001	800	1570	200	2200	100	适用梯级宽度1000mm扶梯
D002	800	1570	200	2000	100	适用梯级宽度800mm扶梯
D003	800	1570	200	1800	100	适用梯级宽度600mm扶梯

				设 计	陈昱坤	2014.4.26
				机械审核	张永江	2014.4.28
				电气审核	孙 刚	2014.4.28
				标准化	齐 永	2014.5.5
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	批 准	王立民 2014.5.7