博林特 BLT 沈阳远大智能工业集团股份有限公司	外购件规格书	图　号	GPAR0796
		名　称	轿壁

序号	图　　号	名　称	参考规格型号	单重	备　注
1	GPAR0796D001	轿壁	H036		
2	GPAR0796D002	轿壁	H036		
3	GPAR0796D003	轿壁	H036		
4	GPAR0796D004	轿壁	H036		
5	GPAR0796D005	轿壁	H036		
6	GPAR0796D006	轿壁	H036		
7	GPAR0796D007	轿壁	H036		
8	GPAR0796D008	轿壁	H036		
9	GPAR0796D009	轿壁	H036		
10	GPAR0796D010	轿壁	H036		
11	GPAR0796D011	轿壁	H036		
12	GPAR0796D012	轿壁	H036		
13	GPAR0796D013	轿壁	H036		
14	GPAR0796D014	轿壁	H036		
15	GPAR0796D015	轿壁	H036		
16	GPAR0796D016	轿壁	H036		

序号	项　目	主　要　内　容	
1	参考厂商	无	
2	认证要求	无	
3	包装要求	木箱包装，印刷博林特公司Logo。	
4	检查标准	性能试验标准	强度测试
		进厂检测标准	外观及尺寸

5　性能及参数要求

1）轿壁板材质碳钢，表面哑光烤漆处理，色号RAL9003，板厚t≥1.2mm。

2）所有装饰壁及背板的材质：多层板或实木颗粒板，板厚18mm。其中后装饰壁内嵌壁画，两侧装饰壁内嵌镜子。装饰壁表面白色哑光烤漆，色号RAL9003，装饰壁与基材颜色一致且必须牢固固定，背板单独发货，不用固定。

3）所有装饰条材质为香槟金镜面不锈钢，板厚不大于0.8mm，折弯角刨槽，端面磨边。

4）轿壁与轿底及轿顶的连接孔为10×13豁口。所有轿壁上、下端部带横筋。轿壁宽度≥200mm时，带一条加强筋；轿壁宽度≥500mm（中分门前轿壁宽度≥400mm）时，带两条加强筋；轿壁宽度≥800mm时，带三条加强筋；轿壁宽度≥1100mm时，带四条加强筋。加强筋与轿壁可粘接或焊接，需保证强度，焊接时焊点防锈处理，轿壁表面无可见焊点。

5）侧轿壁：D001-D008单门口时，标配不带扶手无扶手安装孔及过线孔，选配带扶手时距后装饰轿壁35mm处的两块侧后轿壁自带2-M6扶手安装孔及φ12过线孔。D009-D016贯通门时，无上述孔。与立柱相连一侧带4-M6螺纹孔和2-7×12腰孔。

					设　计		
					审　核		
ⓐ	换页	Z24-0520	王博驰	24.8.15	标准化		
标记	处数	更改文件号	签　名	日　期	批　准		

6）后轿壁(如有)：轿厢后轿壁应为一整块结构。

7）前轿壁：中分门前轿壁加强筋样式特殊，前轿壁与门楣螺栓连接。


8）箱单指定轿厢结构高CCH(塑胶地板时轿厢地板上表面至轿顶板下表面距离，含装饰顶),轿厢宽度CW、轿厢深度CD、门口高OPH、门口净宽JJ、偏门口方向及数值、有无扶手。如，GPAR0796D005 1200*1100*2200 2S800*2000左偏50 无扶手。

9）CCH值范围2000-2500mm，每50mm一档；CW值范围650-1400mm，每25mm一档；CD值范围700-1400mm，每25mm一档。OPH值范围1900-2400mm，每100mm一档；JJ值范围600-1200mm，每50mm一档；偏门口25mm一档。

10）轿壁与轿顶、轿底、立柱之间及轿壁与轿壁之间连接标准件供应商提供，给出2%余量。其中轿壁与轿壁、轿壁与立柱的连接螺栓见图，轿壁与轿底、轿顶连接螺栓使用GB/T5789 M6×25，螺母GB/T6170（轿壁与轿底连接不需要螺母），其余标准件规格不限。

11）所有光源色温4000K，电压DC24V，功率≤10W/m，带独立电源，电源与光源之间可拆卸，光源透过灯罩发光均匀且灯罩可在轿厢内拆卸以方便更换光源。

12）具体装饰样式见H036（仅包括轿壁部分）。

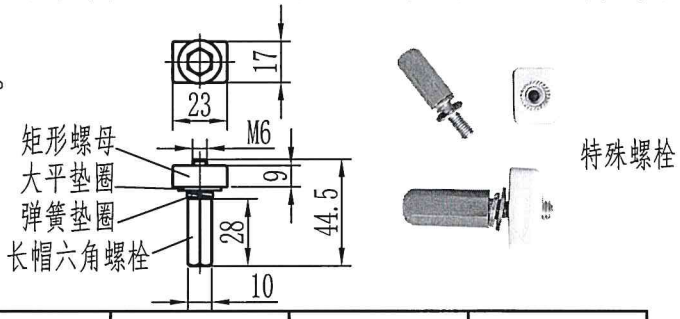


D号	门数量	开门方式	地板样式	开门方向	SH(mm)
D001	单门	中分 CO	塑胶		0
D002			大理石		18
D003		旁开 2S	塑胶	左旁开	0
D004			塑胶	右旁开	0
D005			大理石	左旁开	18
D006			大理石	右旁开	18
D007		中分双折 2CO	塑胶		0
D008			大理石		18
D009	贯通门	中分 CO	塑胶		0
D010			大理石		18
D011		旁开 2S	塑胶	左旁开	0
D012			塑胶	右旁开	0
D013			大理石	左旁开	18
D014			大理石	右旁开	18
D015		中分双折 2CO	塑胶		0
D016			大理石		18


6 外形尺寸，接口要求

6.1 轿厢平面图及接口


D001-D008时单门口

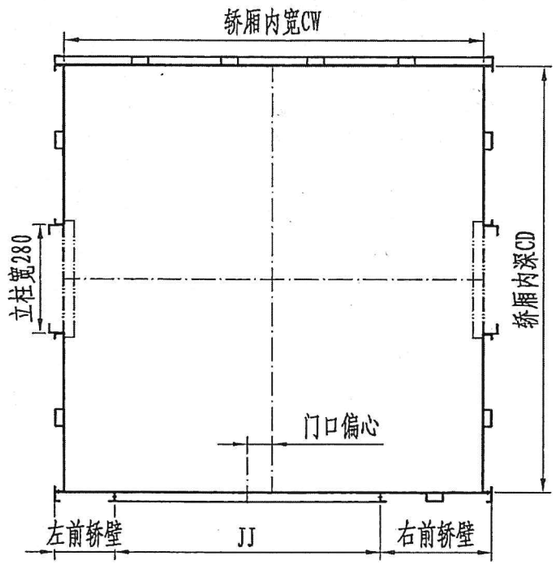


D009-D016时贯通门时

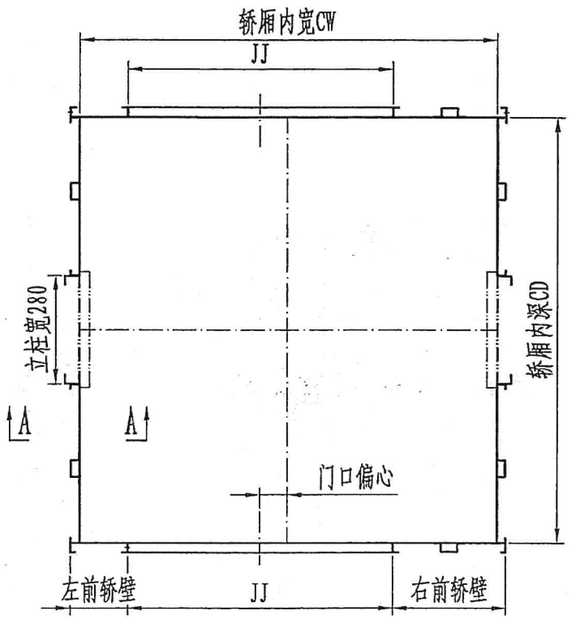

轿顶、轿底侧面预留接口

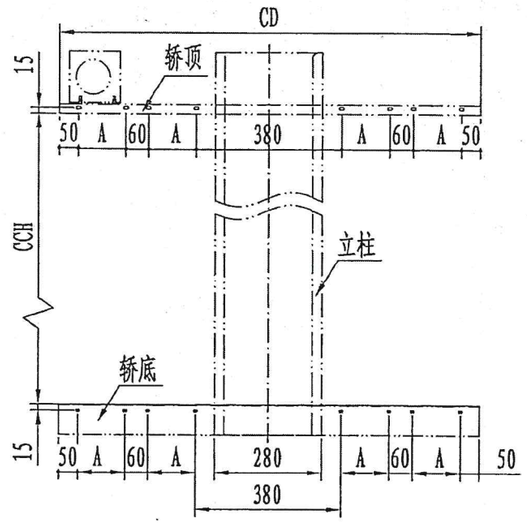


轿顶/轿底前面和后面预留接口

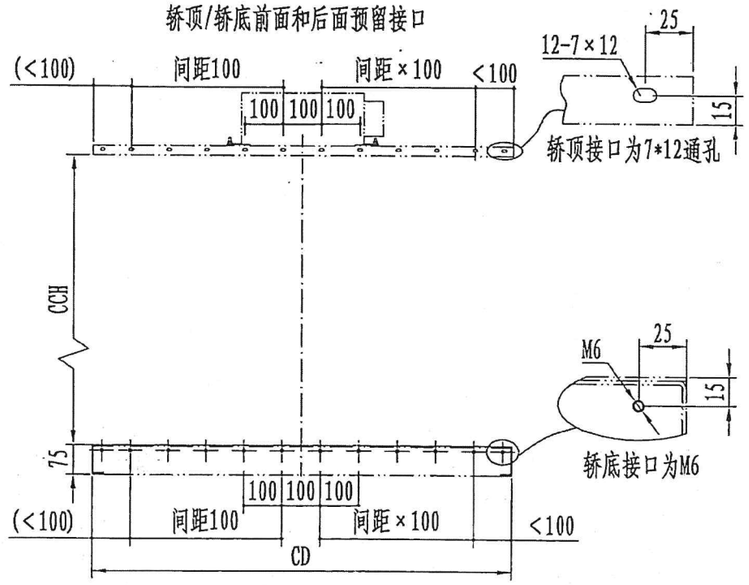

注：单门口和贯通门时，轿壁与轿顶、轿底和立柱的接口无变化。

A-A

侧轿壁与立柱连接面

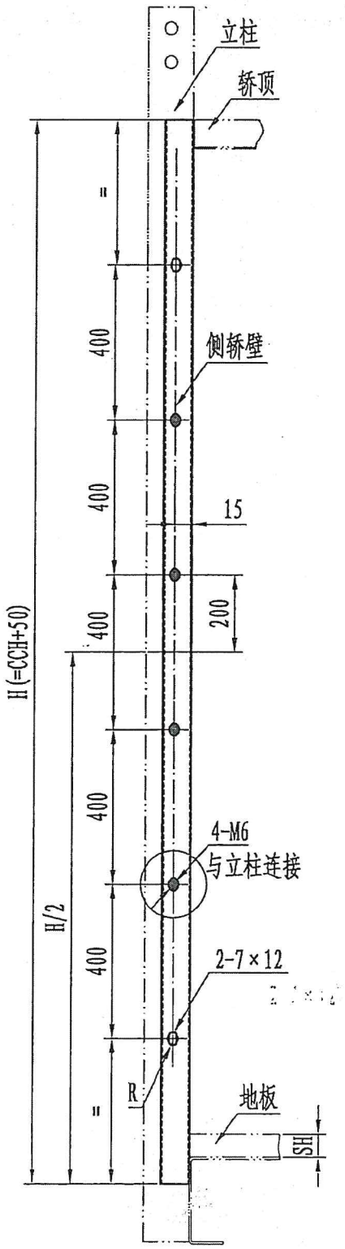

CD	A=(CD-600)/4
700	25
725	31
750	37.5
775	43.5
800	50
825	56
850	62.5
875	68.5
900	75
925	81
950	87.5
975	93.5
1000	100
1025	106
1050	112.5
1075	118.5
1100	125
1125	131
1150	137.5
1175	143.5
1200	150
1225	156
1250	162.5
1275	168.5
1300	175
1325	181
1350	187.5
1375	193.5
1400	200

博林特 BLT
沈阳远大智能工业集团股份有限公司


外购件规格书


图号	GPAR0796
名称	轿壁


标记	处数	更改文件号	签名	日期	设计		24.2.25
					审核		24.2.29
@	批文	24-050		24.8.15	标准化		24.3.1
					批准		24.3.2


6.2 不同开门方式前轿壁与门口的接口尺寸


D001/D002/D009/D010中分门时门楣及前轿壁接口(不含装饰轿壁)

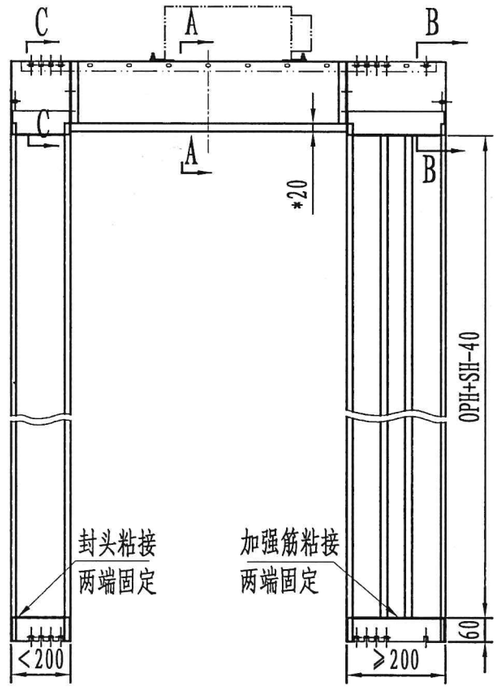

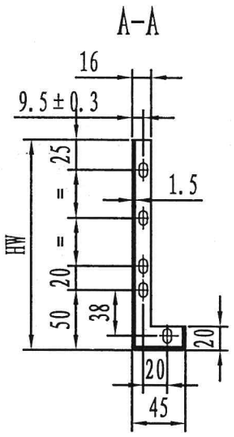


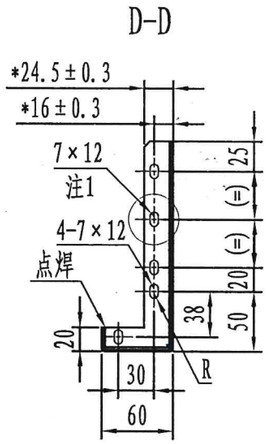


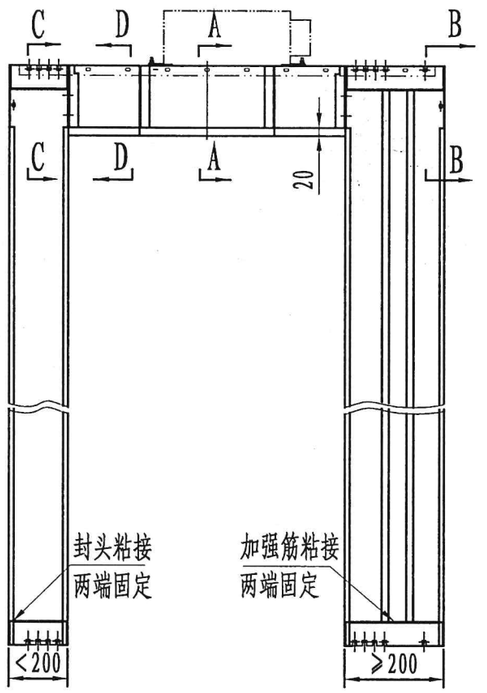


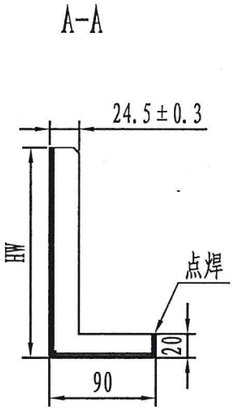



JJ	C(=JJ/2-10)
600	290
650	315
700	340
750	365
800	390
850	415
900	440
950	465
1000	490
1050	515
1100	540
1150	565
1200	590

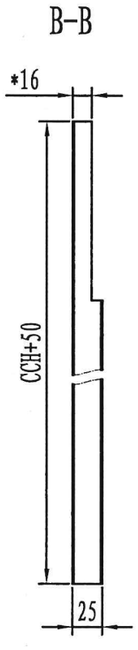

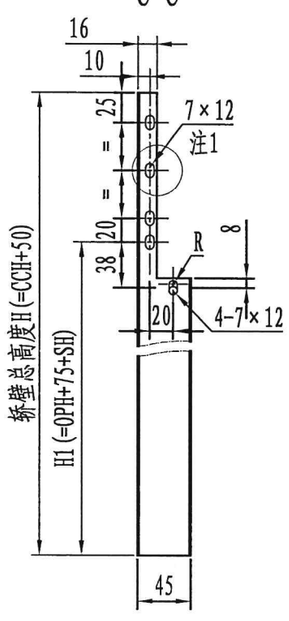


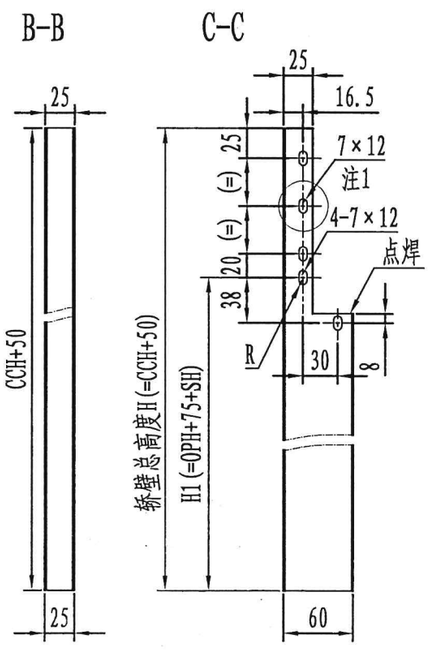

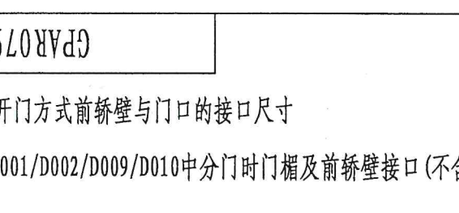


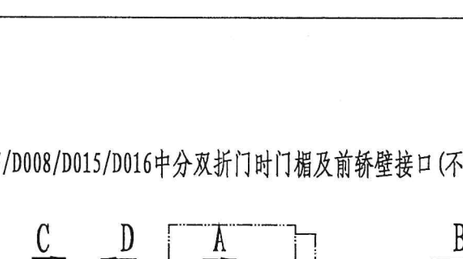

所有加强筋样式

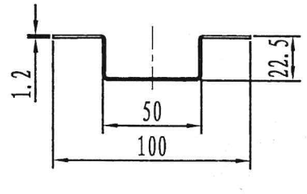

所有封头样式

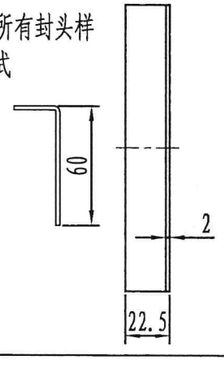


注:


1. 此孔与上下相邻两孔重合时取消。

博林特 BLT 沈阳远大智能工业集团股份有限公司					外购件规格书		图号	GPAR0796
							名称	轿壁
					设计	王博驰		24.8.22
					审核	刘朋		24.8.22
ⓐ	换页	Z24-0520	王博驰	24.8.15	标准化	张坤		24.8.23
标记	处数	更改文件号	签名	日期	批准	张钊		24.8.24

D003-D006/D011-D014旁开门时门楣接及前轿壁接口(不含装饰轿壁)

图示左旁开，右旁开与之对称（左开、右开是从层门向轿厢内看）

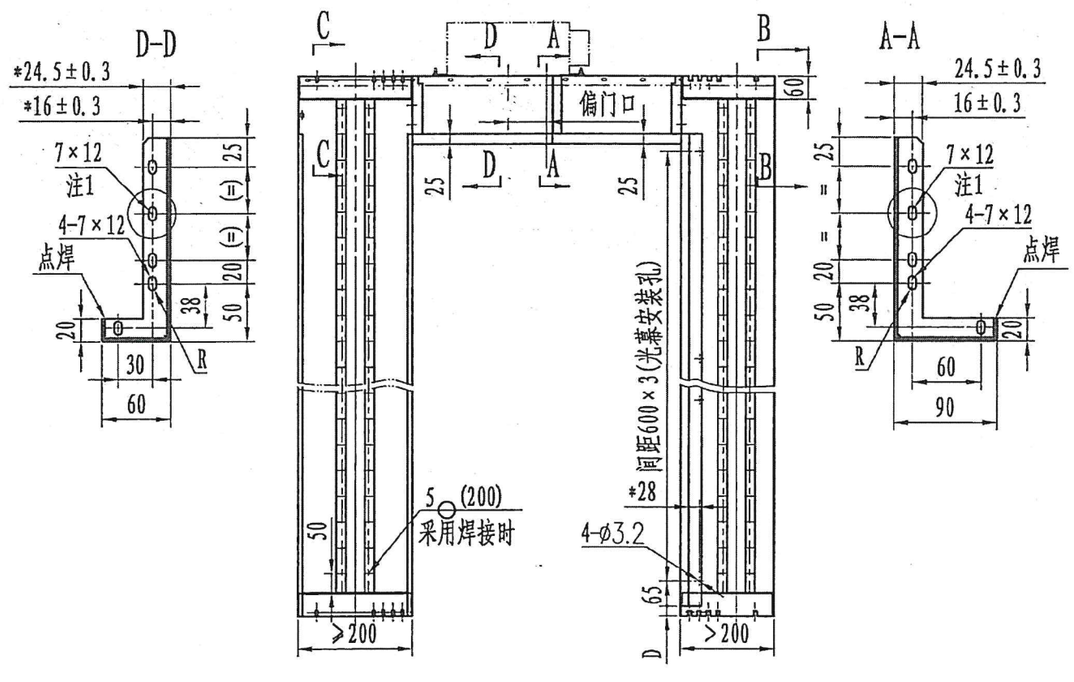

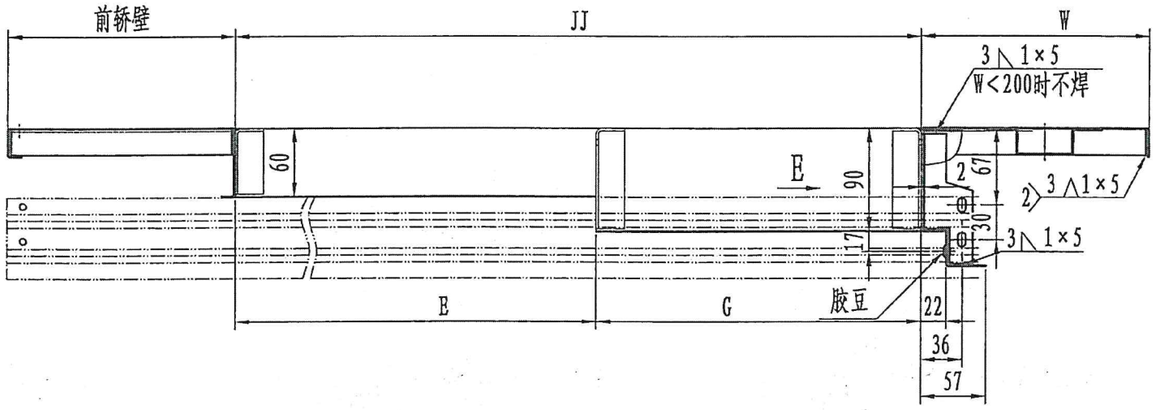

JJ	E(=JJ/2+15)	G(=JJ/2-15)
600	315	285
650	340	310
700	365	335
750	390	360
800	415	385
850	440	410
900	465	435
950	490	460
1000	515	485
1050	540	510
1100	565	535
1150	590	560
1200	615	585

CCH	H
2000	2050
2050	2100
2100	2150
2150	2200
2200	2250
2250	2300
2300	2350
2350	2400
2400	2450
2450	2500
2500	2550

D号	D	SH	HW
D001、D003、D004、D007、D009、D011、D012、D015塑胶地板	25	0	CCH-OPH+25
D002、D005、D006、D008、D010、D013、D014、D016大理石地板	43	18	CCH-OPH+7

注:


1. 此孔与上下相邻两孔重合时取消。

博林特 BLT 沈阳远大智能工业集团股份有限公司	外购件规格书	图号	GPAR0796
		名称	轿壁


标记	处数	更改文件号	签名	日期	批准		
					设计	刘伟	24.2.27
					审核	张智也	24.2.27
B	赵	2024052	王琴	24.8.15	标准化	李雄	24.8.15
					批准	王长行	24.8.2

6.3 轿厢装饰风格说明(以中分门为例)

D001-D008单门口时

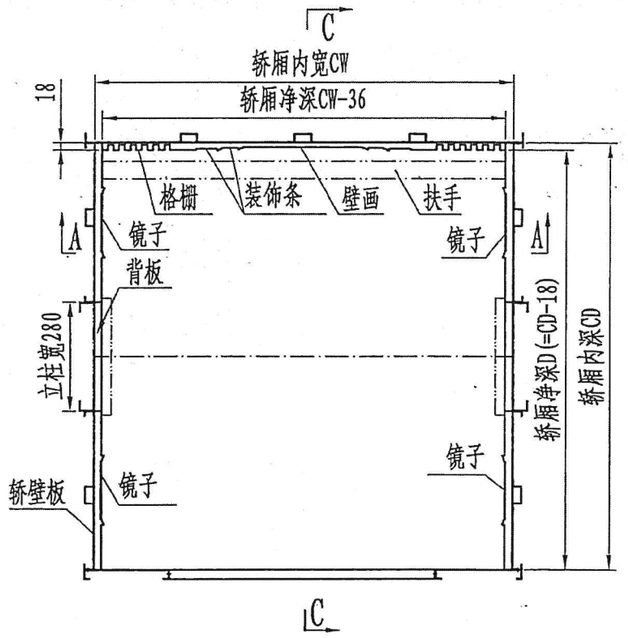


D009-D016贯通门时

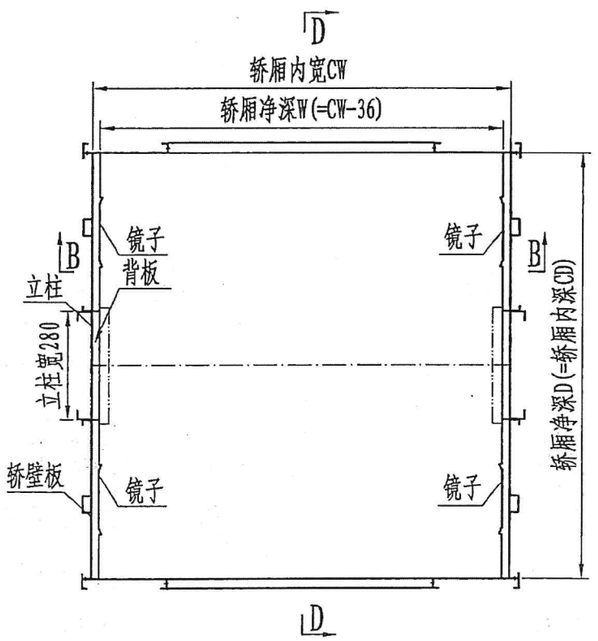


A-A

立柱与轿壁板预留接口及后轿壁装饰(去掉扶手)

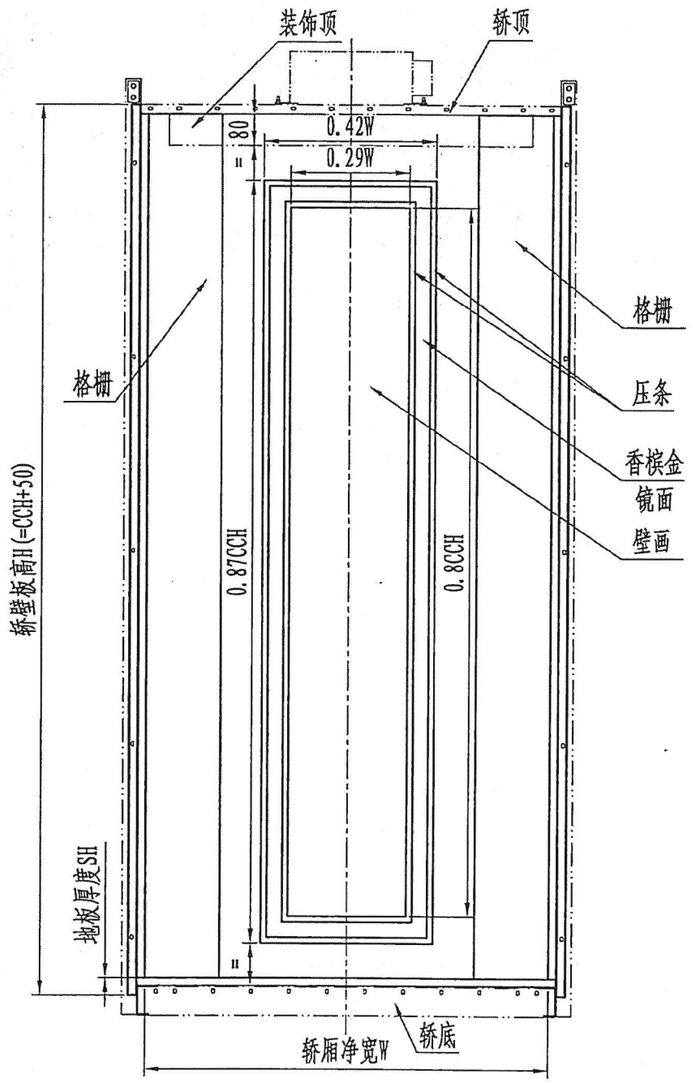

B-B


前轿壁装饰

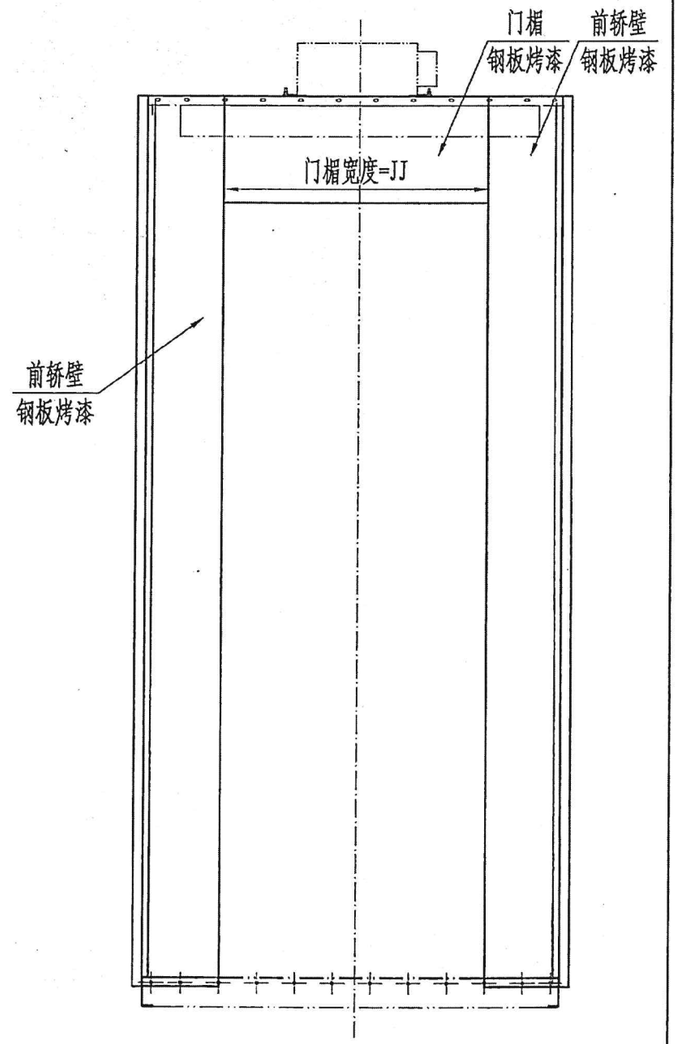

博林特 BLT 沈阳远大智能工业集团股份有限公司					外购件规格书		图号	GPAR0796
							名称	轿壁
					设计	刘倩		24.2.27
					审核	王学北		24.2.27
@	赵	2404520	王学北	24.8.15	标准化	张鹏		24.3.1
标记	处数	更改文件号	签名	日期	批准	王永刚		24.3.2


C-C

单门口时两侧轿壁装饰(标配无扶手)

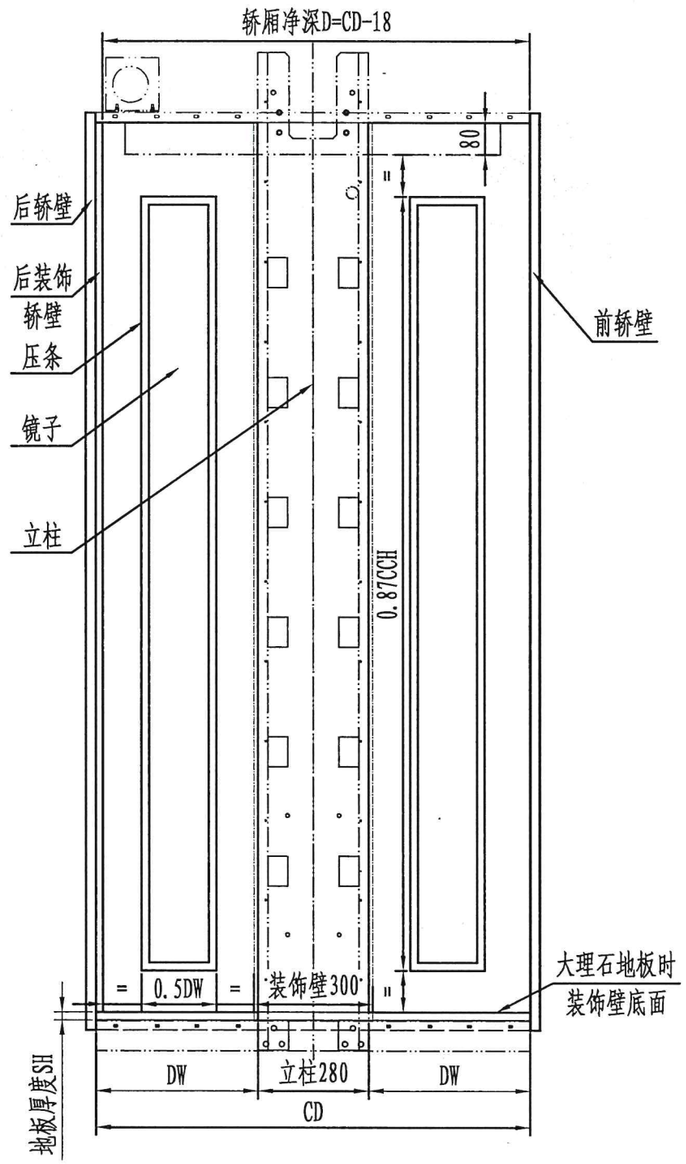


C-C

单门口时两侧轿壁装饰(选配带扶手)

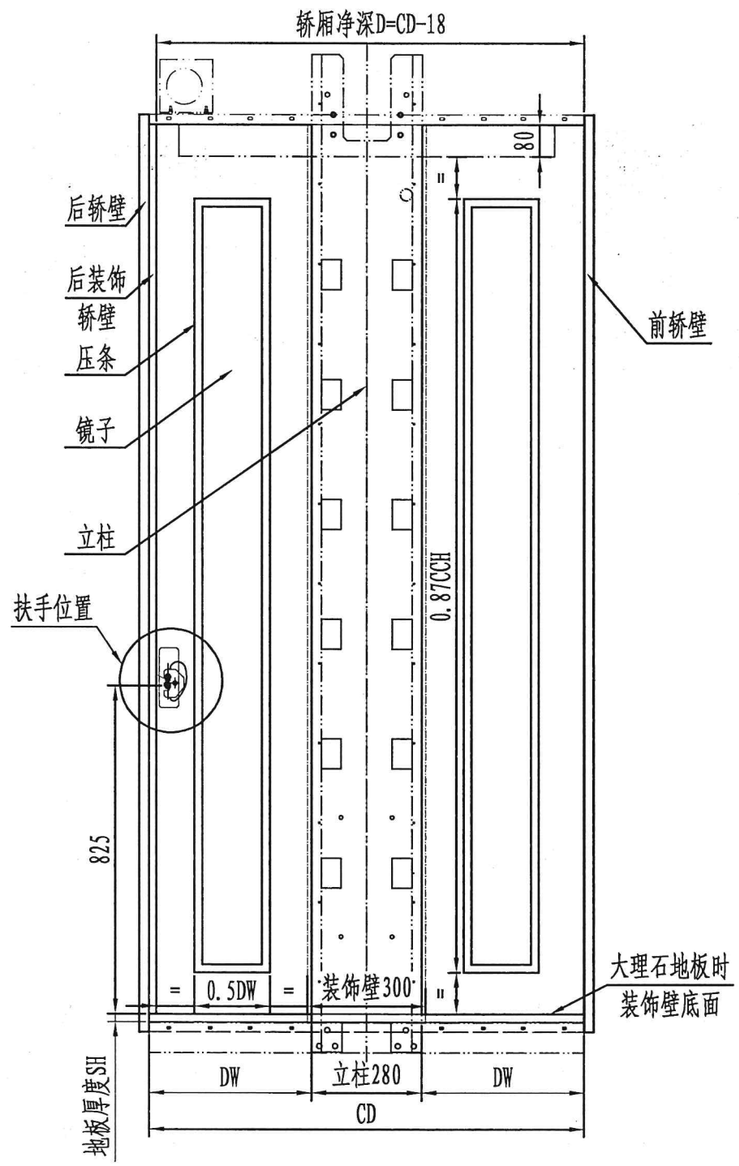

扶手位置留孔图

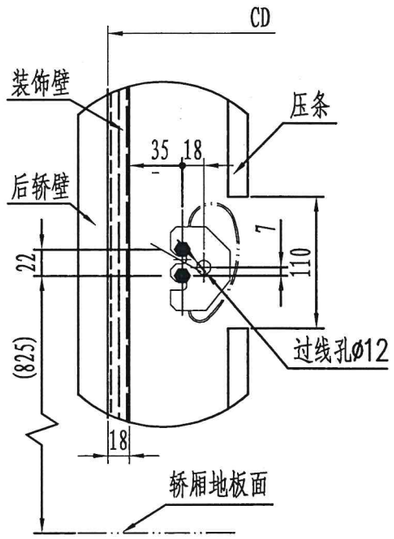


1. D001-D008单门标配时，无扶手安装孔及过线孔。
3. D001-D008单门选配时，两块侧后轿壁自带2-M6螺纹孔及Ø12过线孔，当轿厢深度≤1100mm时，需要将压条在扶手安装处断开110mm。
3. DW为侧装饰壁宽度。
4. 所有装饰轿壁在轿厢地板上面。注意大理石地板的情况。装饰壁与轿顶之间距离10mm。

博林特 BLT 沈阳远大智能工业集团股份有限公司				外购件规格书		图号	GPAR0796
						名称	轿壁
					设计	孙守业	24.8.25
					审核	刘健	24.8.22
ⓐ	换页	Z24-0520	王博驰	24.8.15	标准化	张强	24.8.25
标记	处数	更改文件号	签名	日期	批准	梁钧	24.8.24


D-D

贯通门时两侧轿壁装饰

轿厢净深D

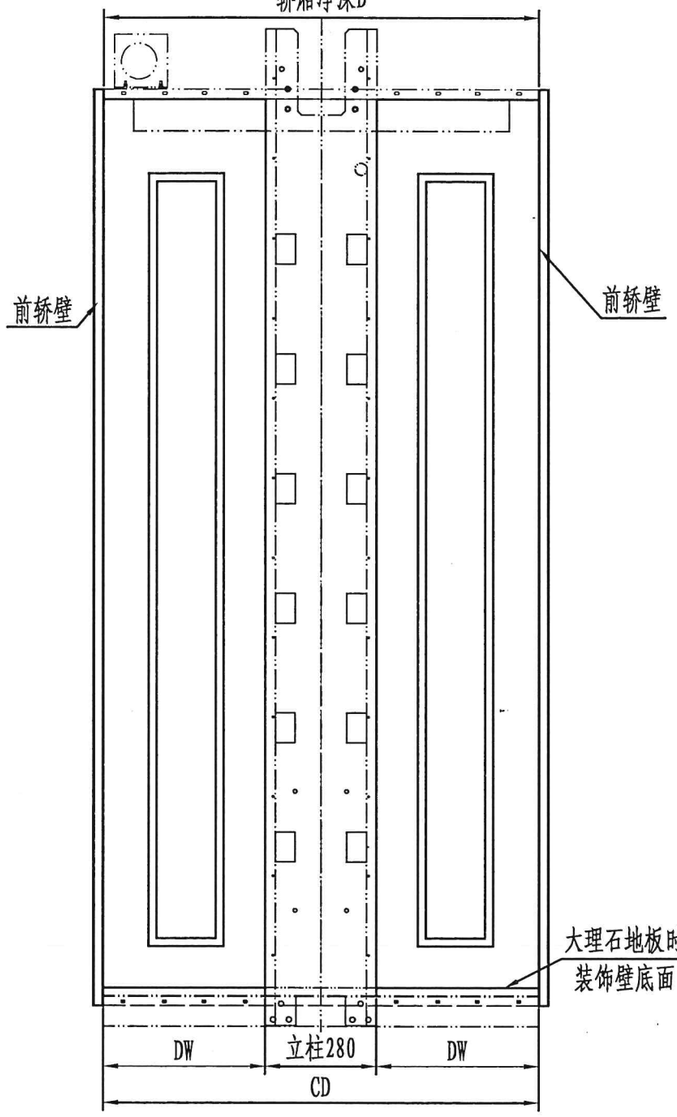

背板(4件)

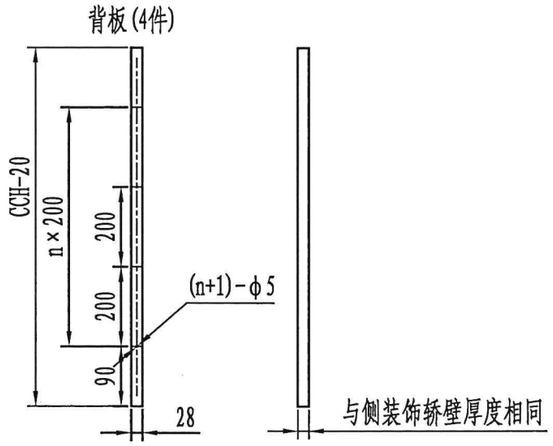

博林特 FBLT 沈阳远大智能工业集团股份有限公司						外购件规格书	图号	GPAR0796
							名称	轿壁
					设计	王博驰		24.8.22
					审核	刘健		24.8.22
ⓐ	换页	Z24-0520	王博驰	24.8.15	标准化	张强		24.8.23
标记	处数	更改文件号	签名	日期	批准	张红钧		24.8.24